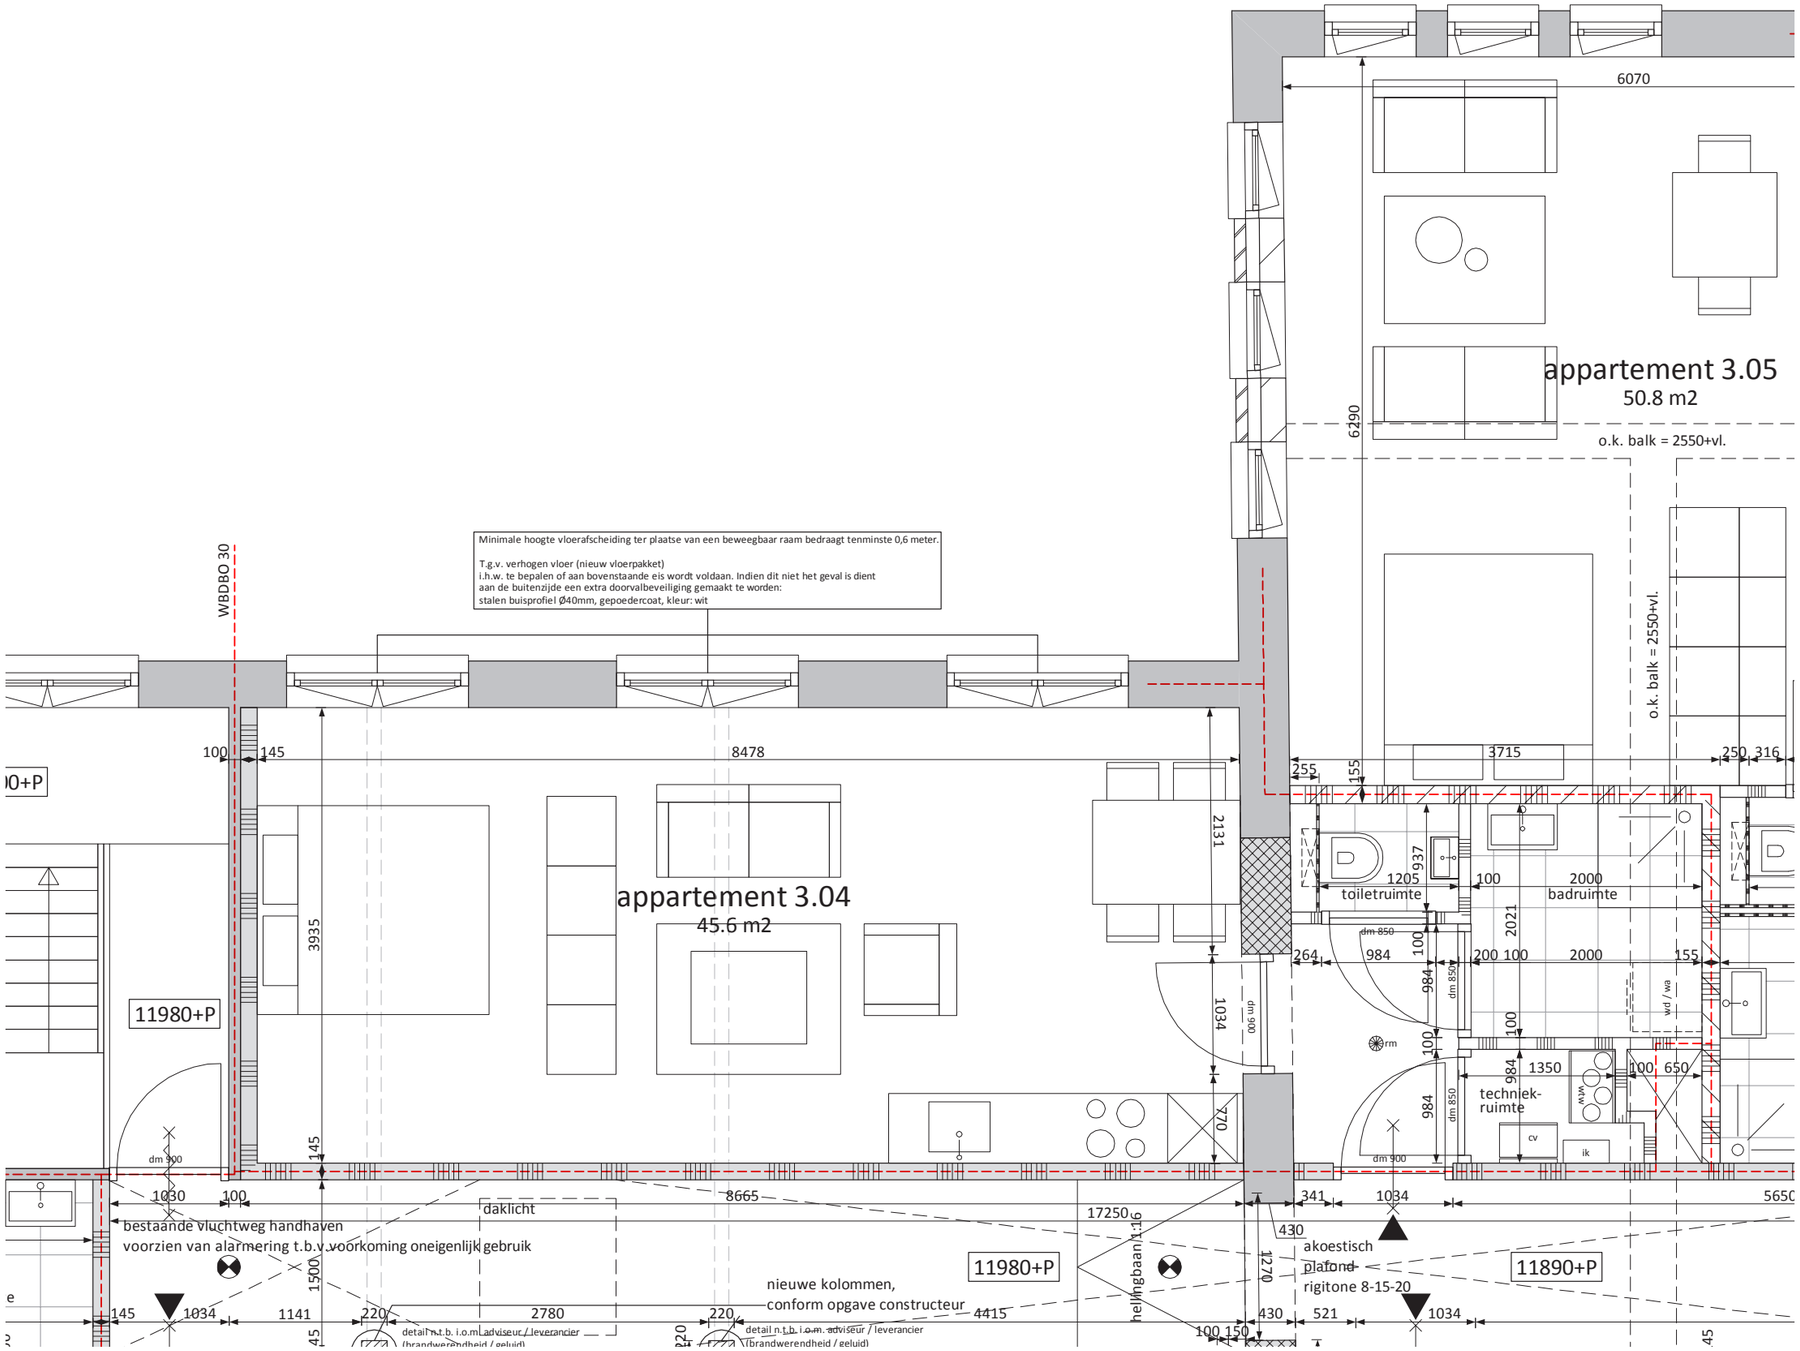
Minimale hoogte vloerafscheiding ter plaatse van een beweegbaar raam bedraagt tenminste 0,6 meter.
T.g.v. verhogen vloer (nieuw vloerpakket)
i.h.w. te bepalen of aan bovenstaande eis wordt voldaan. Indien dit niet het geval is dient
aan de buitenzijde een extra doorvalbeveiliging gemaakt te worden:
stalen buisprofiel Ø40mm, gepoedercoat, kleur: wit
WBDBO 30
appartement 3.05
50.8 m2
o.k. balk = 2550+vl.
6070
6290
appartement 3.04
45.6 m2
8478
3935
2131
1034
770
11980+P
11890+P
toiletruimte
badruimte
techniek-
ruimte
wd / wa
cv
ik
bestaande vluchtweg handhaven
voorzien van alarmering t.b.v. voorkoming oneigenlijk gebruik
daklicht
nieuwe kolommen,
conform opgave constructeur
akoestisch
plafond
rigitone 8-15-20
detail n.t.b. i.o.m. adviseur / leverancier
(brandwerendheid / geluid)
17250
8665
4415
2780
5650